



232300101513

遂宁市疾病预防控制中心

检 验 报 告

遂市疾控 [SZ] 检字



样 品 名 称： 末梢水

检 测 性 质： 指令性监测

被 检 单 位： 遂宁市明星自来水有限公司

报告签发日期： 2024年7月29日

本报告共 4 页，第 1 页

遂宁市疾病预防控制中心
检验报告

受理编号:	SZ(2024)282		
样品名称:	末梢水	收样日期:	2024年7月16日
检验日期:	2024年7月16日至7月27日	报告日期:	2024年7月27日
检验依据:	GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》		

检验项目及结果			
检验项目	检验方法	卫生标准限值	检测结果
总大肠菌群 (MPN/100mL)	酶底物法	不应检出	<1
菌落总数 (CFU/mL)	平皿计数法	100	未检出
高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	酸性高锰酸钾滴定法	3	1.78
硝酸盐氮 (以N计) (mg/L)	离子色谱法	10	2.72
色度 (度)	铂-钴标准比色法	15	无异色, <5
浑浊度 (NTU)	散射法-福尔马肼标准	1	0.33
臭和味	嗅气和尝味法	无异臭异味	0
肉眼可见物	直接观察法	无	无
pH值	玻璃电极法	6.5-8.5	8.09
大肠埃希氏菌 (MPN/100 mL)	酶底物法	不应检出	<1
亚硝酸盐/(mg/L)	离子色谱法	0.7	<0.0024
氯酸盐/(mg/L)	离子色谱法	0.7	0.057
游离余氯/(mg/L)	现场N,N-二乙基对苯二胺 (DPD) 法	出厂水0.3~2, 末梢水0.05~2	0.14
二氧化氯/(mg/L)	现场N,N-二乙基对苯二胺 (DPD) 法	出厂水0.1~0.8, 末梢水0.02~0.8	0.21
以下为空白			



检验者: 廖小华 周敏 审核者: 夏燕平
本报告 共4页 第3页

遂宁市疾病预防控制中心 结果评价

样品名称:	末梢水	评价日期:	2024年7月29日
被检单位:	遂宁市明星自来水有限公司	采样地点:	蜀秀东街139号水都豪庭
生产批号:	2024/7/16	样品数量:	1件
样品状态:	液态	样品规格:	约3L
包装情况:	无菌水样采集瓶, 聚乙烯采样壶	样品保持条件:	常态
采/送样单位:	遂宁市疾病预防控制中心 遂宁市卫生健康综合行政执法支队	采/送样人:	谭超、刘欢、耿雨典

一、引用技术法规、标准:

GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》

二、相关技术资料:

检测报告 SZ(2024)282

三、卫生学评价:

所测卫生指标其结果符合GB5749—2022《生活饮用水卫生标准》之规定。
(以下空白)



评价人: 叶刚

校核人: 谭超
本报告共 4 页, 第 4 页

签发人: 梁超



232300101513

遂宁市疾病预防控制中心

检 验 报 告

遂市疾控 [SZ] 检字 (2024) 281 号



样 品 名 称: 末梢水

检 测 性 质: 指令性监测

被 检 单 位: 遂宁市明星自来水有限公司

报告签发日期: 2024年7月29日

本报告共 4 页, 第 1 页

遂宁市疾病预防控制中心 检验报告

受理编号: SZ(2024)281

样品名称:	末梢水	收样日期:	2024年7月16日
检验日期:	2024年7月16日至7月27日	报告日期:	2024年7月27日
检验依据:	GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》		

检验项目及结果

检验项目	检验方法	卫生标准限值	检测结果
总大肠菌群 (MPN/100mL)	酶底物法	不应检出	<1
菌落总数 (CFU/mL)	平皿计数法	100	未检出
高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	酸性高锰酸钾滴定法	3	1.73
硝酸盐氮 (以N计) (mg/L)	离子色谱法	10	2.8
色度 (度)	铂-钴标准比色法	15	无异色, <5
浑浊度 (NTU)	散射法-福尔马肼标准		0.31
臭和味	嗅气和尝味法	无	0
肉眼可见物	直接观察法	无	无
pH值	玻璃电极法	6.5~8.5	8.14
大肠埃希氏菌 (MPN/100 mL)	酶底物法	不应检出	<1
亚硝酸盐/(mg/L)	离子色谱法	0.7	<0.0024
氯酸盐/(mg/L)	离子色谱法	0.7	0.064
游离余氯/(mg/L)	现场N,N-二乙基对苯二胺 (DPD) 法	出厂水0.3~2, 末梢水0.05~2	0.11
二氧化氯/(mg/L)	现场N,N-二乙基对苯二胺 (DPD) 法	出厂水0.1~0.8, 末梢水0.02~0.8	0.22
以下为空白			



检验者: 陈永明 周林强

审核者: 夏彦平

本报告 共4页 第3页

遂宁市疾病预防控制中心 结果评价

样品名称:	末梢水	评价日期:	2024年7月29日
被检单位:	遂宁市明星自来水有限公司	采样地点:	渠河中路798号荣兴怡景
生产批号:	2024/7/16	样品数量:	1件
样品状态:	液态	样品规格:	约3L
包装情况:	无菌水样采集瓶, 聚乙烯采样壶	样品保持条件:	常态
采/送样单位:	遂宁市疾病预防控制中心 遂宁市卫生健康综合行政执法支队	采/送样人:	谭超、刘欢、耿雨典

一、引用技术法规、标准:

GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》

二、相关技术资料:

检测报告 SZ(2024)281

三、卫生学评价:

所测卫生指标其结果符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》之规定。
(以下空白)



评价人: 叶利

校核人: 谭海漫
本报告共 4 页, 第 4 页

签发人: 梁胜



232300101513

遂宁市疾病预防控制中心

检 验 报 告

遂市疾控 [SZ] 检字



(2024) 280 号

样 品 名 称： 末梢水

检 测 性 质： 指令性监测

被 检 单 位： 遂宁市明星自来水有限公司

报告签发日期： 2024年7月29日

本报告共 4 页，第 1 页

遂宁市疾病预防控制中心
检验报告

受理编号: SZ(2024)280

样品名称:	末梢水	收样日期:	2024年7月16日
检验日期:	2024年7月16日至7月27日	报告日期:	2024年7月27日
检验依据:	GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》		

检验项目及结果

检验项目	检验方法	卫生标准限值	检测结果
总大肠菌群 (MPN/100mL)	酶底物法	不应检出	<1
菌落总数 (CFU/mL)	平皿计数法	100	未检出
高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	酸性高锰酸钾滴定法	3	1.89
硝酸盐氮 (以N计) (mg/L)	离子色谱法	10	3.15
色度 (度)	铂-钴标准比色法	15	无异色, <5
浑浊度 (NTU)	散射法-福尔马肼标准	1	0.21
臭和味	嗅气和尝味法	无异味	0
肉眼可见物	直接观察法	无	无
pH值	玻璃电极法	6.5~8.5	8.12
大肠埃希氏菌 (MPN/100 mL)	酶底物法	不应检出	<1
亚硝酸盐/(mg/L)	离子色谱法	0.2	0.054
氯酸盐/(mg/L)	离子色谱法	0.7	0.075
游离余氯/(mg/L)	现场N,N-二乙基对苯二胺 (DPD) 法	出厂水0.3~2, 末梢水0.05~2	0.12
二氧化氯/(mg/L)	现场N,N-二乙基对苯二胺 (DPD) 法	出厂水0.1~0.8, 末梢水0.02~0.8	0.25

以下为空白



检验者: 曾子明 陈海斌

审核者: 夏燕平

本报告 共4页 第3页

遂宁市疾病预防控制中心 结果评价

样品名称:	末梢水	评价日期:	2024年7月29日
被检单位:	遂宁市明星自来水有限公司	采样地点:	蓝光国际小区南大门 物业中心
生产批号:	2024/7/16	样品数量:	1件
样品状态:	液态	样品规格:	约3L
包装情况:	无菌水样采集瓶, 聚乙烯采样壶	样品保持条件:	常态
采/送样单位:	遂宁市疾病预防控制中心 遂宁市卫生健康综合行政执法支队	采/送样人:	谭超、刘欢、耿雨典

一、引用技术法规、标准:

GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》

二、相关技术资料:

检测报告 SZ(2024)280

三、卫生学评价:

所测卫生指标其结果符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》之规定。
(以下空白)



评价人: 叶明

校核人: 谭海波
本报告共 4 页, 第 4 页

签发人: 梁建一



232300101513

遂宁市疾病预防控制中心

检 验 报 告

遂市疾控 [SZ] 检字 (2024) 249 号



样 品 名 称: 末梢水

检 测 性 质: 指令性监测

被 检 单 位: 遂宁市明星自来水有限公司

报告签发日期: 2024年7月29日

本报告共 4 页, 第 1 页



遂宁市疾病预防控制中心
检验报告

受理编号: SZ(2024)279

样品名称:	末梢水	收样日期:	2024年7月16日
检验日期:	2024年7月16日至7月27日	报告日期:	2024年7月27日
检验依据:	GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》		

检验项目及结果

检验项目	检验方法	卫生标准限值	检测结果
总大肠菌群 (MPN/100mL)	酶底物法	不应检出	<1
菌落总数 (CFU/mL)	平皿计数法	100	未检出
高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	酸性高锰酸钾滴定法	3	1.82
硝酸盐氮 (以N计) (mg/L)	离子色谱法	10	3.47
色度 (度)	铂-钴标准比色法	15	无异色, <5
浑浊度 (NTU)	散射法-福尔马肼标准	1	0.15
臭和味	嗅气和尝味法	无臭和异味	0
肉眼可见物	直接观察法	无	无
pH值	玻璃电极法	6.5~8.5	8.06
大肠埃希氏菌 (MPN/100 mL)	酶底物法	不应检出	<1
亚硝酸盐/(mg/L)	离子色谱法	0.7	0.24
氯酸盐/(mg/L)	离子色谱法		0.11
游离余氯/(mg/L)	现场N,N-二乙基对苯二胺 (DPD) 法	出厂水0.3~2, 末梢水0.05~2	0.15
二氧化氯/(mg/L)	现场N,N-二乙基对苯二胺 (DPD) 法	出厂水0.1~0.8, 末梢水0.02~0.8	0.2
以下为空白			



检验者: 张永明

审核者: 张永明

本报告 共4页 第3页

遂宁市疾病预防控制中心 结果评价

样品名称:	末梢水	评价日期:	2024年7月29日
被检单位:	遂宁市明星自来水有限公司	采样地点:	凯旋上路301号犀苑小区B栋
生产批号:	2024/7/16	样品数量:	1件
样品状态:	液态	样品规格:	约3L
包装情况:	无菌水样采集瓶, 聚乙烯采样壶	样品保持条件:	常态
采/送样单位:	遂宁市疾病预防控制中心 遂宁市卫生健康综合行政执法支队	采/送样人:	谭超、刘欢、耿雨典

一、引用技术法规、标准:

GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》

二、相关技术资料:

检测报告 SZ(2024)279

三、卫生学评价:

所测卫生指标其结果符合GB5749—2022《生活饮用水卫生标准》之规定。
(以下空白)

评价人: 邓利

校核人: 谭超

签发人: 邓利

本报告共 4 页, 第 4 页



232300101513

遂宁市疾病预防控制中心

检验报告

遂市疾控 [SZ] 检字



样品名称：末梢水

检测性质：指令性监测

被检单位：遂宁市明星自来水有限公司

报告签发日期：2024年7月29日

本报告共 4 页，第 1 页

遂宁市疾病预防控制中心
检验报告

受理编号:	SZ(2024)278		
样品名称:	末梢水	收样日期:	2024年7月16日
检验日期:	2024年7月16日至7月27日	报告日期:	2024年7月27日
检验依据:	GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》		

检验项目及结果

检验项目	检验方法	卫生标准限值	检测结果
总大肠菌群 (MPN/100mL)	酶底物法	不应检出	<1
菌落总数 (CFU/mL)	平皿计数法	100	1
高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	酸性高锰酸钾滴定法	3	1.79
硝酸盐氮 (以N计) (mg/L)	离子色谱法	10	3.31
色度 (度)	铂-钴标准比色法	15	无异色, <5
浑浊度 (NTU)	散射法-福尔马肼标准	1	0.33
臭和味	嗅气和尝味法	无异味	0
肉眼可见物	直接观察法	无	无
pH值	玻璃电极法	6.5~8.5	7.99
大肠埃希氏菌 (MPN/100 mL)	酶底物法	不应检出	<1
亚硝酸盐/(mg/L)	离子色谱法	0.2	0.21
氯酸盐/(mg/L)	离子色谱法	0.7	0.087
游离余氯/(mg/L)	现场N,N-二乙基对苯二胺 (DPD) 法	出厂水0.3~2, 末梢水0.05~2	0.21
二氧化氯/(mg/L)	现场N,N-二乙基对苯二胺 (DPD) 法	出厂水0.1~0.8, 末梢水0.02~0.8	0.22
以下为空白			



检验者: 陈明

审核者: 夏

本报告 共4页 第3页

遂宁市疾病预防控制中心 结果评价

样品名称:	末梢水	评价日期:	2024年7月29日
被检单位:	遂宁市明星自来水有限公司	采样地点:	公园西路49号海琪公园新城
生产批号:	2024/7/16	样品数量:	1件
样品状态:	液态	样品规格:	约3L
包装情况:	无菌水样采集瓶, 聚乙烯采样壶	样品保持条件:	常态
采/送样单位:	遂宁市疾病预防控制中心 遂宁市卫生健康综合行政执法支队	采/送样人:	邓剑、唐蓓、赖邦庆

一、引用技术法规、标准:

GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》

二、相关技术资料:

检测报告 SZ(2024) 278

三、卫生学评价:

所测卫生指标其结果符合GB5749—2022《生活饮用水卫生标准》之规定。
(以下空白)



评价人: 邓剑

校核人: 谭海波
本报告共 4 页, 第 4 页

签发人: 梁良一



232300101513

遂宁市疾病预防控制中心

检 验 报 告

遂市疾控 [SZ] 检字



样 品 名 称： 末梢水

检 测 性 质： 指令性监测

被 检 单 位： 遂宁市明星自来水有限公司

报告签发日期： 2024年7月29日

本报告共 4 页，第 1 页


遂宁市疾病预防控制中心
检验报告

受理编号:	SZ(2024)276		
样品名称:	末梢水	收样日期:	2024年7月16日
检验日期:	2024年7月16日至7月27日	报告日期:	2024年7月27日
检验依据:	GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》		

检验项目及结果

检验项目	检验方法	卫生标准限值	检测结果
总大肠菌群 (MPN/100mL)	酶底物法	不应检出	<1
菌落总数 (CFU/mL)	平皿计数法	100	2
高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	酸性高锰酸钾滴定法	3	1.82
硝酸盐氮 (以N计) (mg/L)	离子色谱法	10	3.34
色度 (度)	铂-钴标准比色法	15	无异色, <5
浑浊度 (NTU)	散射法-福尔马肼标准	1	0.27
臭和味	嗅气和尝味法	无异臭异味	0
肉眼可见物	直接观察法	无	无
pH值	玻璃电极法	6.5~8.5	8.09
大肠埃希氏菌 (MPN/100 mL)	酶底物法	不应检出	<1
亚硝酸盐/(mg/L)	离子色谱法	0.7	0.12
氯酸盐/(mg/L)	离子色谱法	0.7	0.058
游离余氯/(mg/L)	现场N,N-二乙基对苯二胺 (DPD) 法	出厂水0.3~2, 末梢水0.05~2	0.12
二氧化氯/(mg/L)	现场N,N-二乙基对苯二胺 (DPD) 法	出厂水0.1~0.8, 末梢水0.02~0.8	0.15

以下为空白



检验者: 符小川 顾述凡

审核者: 夏芳

本报告 共4页 第3页

遂宁市疾病预防控制中心 结果评价

样品名称:	末梢水	评价日期:	2024年7月29日
被检单位:	遂宁市明星自来水有限公司	采样地点:	船山凯旋下路162号油气矿机关食堂
生产批号:	2024/7/16	样品数量:	1件
样品状态:	液态	样品规格:	约3L
包装情况:	无菌水样采集瓶, 聚乙烯采样壶	样品保持条件:	常态
采/送样单位:	遂宁市疾病预防控制中心 遂宁市卫生健康综合行政执法支队	采/送样人:	邓剑、唐蓓、赖邦庆

一、引用技术法规、标准:

GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》

二、相关技术资料:

检测报告 SZ(2024)276

三、卫生学评价:

所测卫生指标其结果符合GB5749—2022《生活饮用水卫生标准》之规定。
(以下空白)



评价人: 叶剑

校核人: 唐蓓
本报告共 4 页, 第 4 页

签发人: 梁子二



232300101513

遂宁市疾病预防控制中心

检 验 报 告

遂市疾控 [SZ] 检字



样 品 名 称： 末梢水

检 测 性 质： 指令性监测

被 检 单 位： 遂宁市明星自来水有限公司

报告签发日期： 2024年7月29日

本报告共 4 页，第 1 页

遂宁市疾病预防控制中心
检验报告

受理编号:	SZ(2024)275		
样品名称:	末梢水	收样日期:	2024年7月16日
检验日期:	2024年7月16日至7月27日	报告日期:	2024年7月27日
检验依据:	GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》		

检验项目及结果			
检验项目	检验方法	卫生标准限值	检测结果
总大肠菌群 (MPN/100mL)	酶底物法	不应检出	<1
菌落总数 (CFU/mL)	平皿计数法	100	25
高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	酸性高锰酸钾滴定法	3	1.8
硝酸盐氮 (以N计) (mg/L)	离子色谱法	10	3.57
色度 (度)	铂-钴标准比色法	15	无异色, <5
浑浊度 (NTU)	散射法-福尔马肼标准		0.26
臭和味	嗅气和尝味法	无异臭味	0
肉眼可见物	直接观察法	无	无
pH值	玻璃电极法	6.5~8.5	8.08
大肠埃希氏菌 (MPN/100 mL)	酶底物法	不应检出	<1
亚硝酸盐/(mg/L)	离子色谱法	0.7	0.19
氯酸盐/(mg/L)	离子色谱法	0.7	0.086
游离余氯/(mg/L)	现场N,N-二乙基对苯二胺 (DPD) 法	出厂水0.3~2, 末梢水0.05~2	0.11
二氧化氯/(mg/L)	现场N,N-二乙基对苯二胺 (DPD) 法	出厂水0.1~0.8, 末梢水0.02~0.8	0.23
以下为空白			



检验者: 何新 同新 2024.7.27 何新

审核者: 夏燕平

本报告 共4页 第3页

遂宁市疾病预防控制中心 结果评价

样品名称:	末梢水	评价日期:	2024年7月29日
被检单位:	遂宁市明星自来水有限公司	采样地点:	物流大道华翔城1期
生产批号:	2024/7/16	样品数量:	1件
样品状态:	液态	样品规格:	约3L
包装情况:	无菌水样采集瓶, 聚乙烯采样壶	样品保持条件:	常态
采/送样单位:	遂宁市疾病预防控制中心 遂宁市卫生健康综合行政执法支队	采/送样人:	邓剑、唐蓓、赖邦庆

一、引用技术法规、标准:


GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》

二、相关技术资料:

检测报告 SZ(2024)275

三、卫生学评价:

所测卫生指标其结果符合GB5749—2022《生活饮用水卫生标准》之规定。
(以下空白)



评价人: 邓剑

校核人: 唐蓓
本报告共 4 页, 第 4 页

签发人: 赖邦庆



232300101513

遂宁市疾病预防控制中心

检 验 报 告

遂市疾控 [SZ] 检字



样 品 名 称： 末梢水

检 测 性 质： 指令性监测

被 检 单 位： 遂宁市明星自来水有限公司

报告签发日期： 2024年7月29日

本报告共 4 页，第 1 页

遂宁市疾病预防控制中心
检验报告

受理编号:	SZ(2024)274		
样品名称:	末梢水	收样日期:	2024年7月16日
检验日期:	2024年7月16日至7月27日	报告日期:	2024年7月27日
检验依据:	GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》		

检验项目及结果

检验项目	检验方法	卫生标准限值	检测结果
总大肠菌群 (MPN/100mL)	酶底物法	不应检出	<1
菌落总数 (CFU/mL)	平皿计数法	100	未检出
高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	酸性高锰酸钾滴定法	3	1.91
硝酸盐氮 (以N计) (mg/L)	离子色谱法	10	3.44
色度 (度)	铂-钴标准比色法	15	无异色, <5
浑浊度 (NTU)	散射法-福尔马肼标准		0.25
臭和味	嗅气和尝味法	无异味	0
肉眼可见物	直接观察法	无	无
pH值	玻璃电极法	6.5~8.5	8.07
大肠埃希氏菌 (MPN/100 mL)	酶底物法	不应检出	<1
亚硝酸盐/(mg/L)	离子色谱法	0.02	0.19
氯酸盐/(mg/L)	离子色谱法	0.7	0.087
游离余氯/(mg/L)	现场N,N-二乙基对苯二胺 (DPD) 法	出厂水0.3~2, 末梢水0.05~2	0.15
二氧化氯/(mg/L)	现场N,N-二乙基对苯二胺 (DPD) 法	出厂水0.1~0.8, 末梢水0.02~0.8	0.2
以下为空白			



检验者: 李华 2024.7.27

审核者: 张华

本报告 共4页 第3页

遂宁市疾病预防控制中心 结果评价

样品名称:	末梢水	评价日期:	2024年7月29日
被检单位:	遂宁市明星自来水有限公司	采样地点:	春晓路悦城
生产批号:	2024/7/16	样品数量:	1件
样品状态:	液态	样品规格:	约3L
包装情况:	无菌水样采集瓶, 聚乙烯采样壶	样品保持条件:	常态
采/送样单位:	遂宁市疾病预防控制中心 遂宁市卫生健康综合行政执法支队	采/送样人:	邓剑、唐蓓、赖邦庆

一、引用技术法规、标准:

GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》

二、相关技术资料:

检测报告 SZ(2024)274

三、卫生学评价:

所测卫生指标其结果符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》之规定。
(以下空白)



评价人: 邓剑

校核人: 唐蓓

签发人: 赖邦庆

本报告共 4 页, 第 4 页



232300101513

遂宁市疾病预防控制中心

检 验 报 告

遂市疾控 [SZ] 检字 (2024) 273 号



样 品 名 称： 末梢水

检 测 性 质： 指令性监测

被 检 单 位： 遂宁市明星自来水有限公司

报告签发日期： 2024年7月29日



本报告共 4 页，第 1 页

遂宁市疾病预防控制中心
检验报告


受理编号: SZ(2024)273

样品名称:	末梢水	收样日期:	2024年7月16日
检验日期:	2024年7月16日至7月27日	报告日期:	2024年7月27日
检验依据:	GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》		

检验项目及结果

检验项目	检验方法	卫生标准限值	检测结果
总大肠菌群 (MPN/100mL)	酶底物法	不应检出	<1
菌落总数 (CFU/mL)	平皿计数法	100	未检出
高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	酸性高锰酸钾滴定法	3	1.86
硝酸盐氮 (以N计) (mg/L)	离子色谱法	10	3.46
色度 (度)	铂-钴标准比色法	15	无异色, <5
浑浊度 (NTU)	散射法-福尔马肼标准	1	0.11
臭和味	嗅气和尝味法	无异臭异味	0
肉眼可见物	直接观察法	无	无
pH值	玻璃电极法	6.5~8.5	8.11
大肠埃希氏菌 (MPN/100 mL)	酶底物法	不应检出	<1
亚硝酸盐/(mg/L)	离子色谱法	0.7	0.11
氯酸盐/(mg/L)	离子色谱法	0.7	0.064
游离余氯/(mg/L)	现场N,N-二乙基对苯二胺 (DPD) 法	出厂水0.3~0.8, 末梢水0.05~2	0.14
二氧化氯/(mg/L)	现场N,N-二乙基对苯二胺 (DPD) 法	出厂水0.1~0.8, 末梢水0.02~0.8	0.22

以下为空白



检验者: 张明

审核者: 张明

本报告 共4页 第3页

遂宁市疾病预防控制中心 结果评价

样品名称:	末梢水	评价日期:	2024年7月29日
被检单位:	遂宁市明星自来水有限公司	采样地点:	明星大道279号石油南苑
生产批号:	2024/7/16	样品数量:	1件
样品状态:	液态	样品规格:	约3L
包装情况:	无菌水样采集瓶, 聚乙烯采样壶	样品保持条件:	常态
采/送样单位:	遂宁市疾病预防控制中心 遂宁市卫生健康综合行政执法支队	采/送样人:	邓剑、唐蓓、赖邦庆

一、引用技术法规、标准:

GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》

二、相关技术资料:

检测报告 SZ(2024)273

三、卫生学评价:

所测卫生指标其结果符合GB5749—2022《生活饮用水卫生标准》之规定。

(以下空白)

检测报告专用章

评价人: 邓剑

校核人: 唐蓓

签发人:

本报告共 4 页, 第 4 页



232300101513

遂宁市疾病预防控制中心

检 验 报 告

遂市疾控 [SZ] 检字



样 品 名 称： 末梢水

检 测 性 质： 指令性监测

被 检 单 位： 遂宁市明星自来水有限公司

报告签发日期： 2024年7月29日

本报告共 4 页，第 1 页

遂宁市疾病预防控制中心
检验报告

受理编号: SZ(2024)298

样品名称:	末梢水	收样日期:	2024年7月16日
检验日期:	2024年7月16日至7月27日	报告日期:	2024年7月27日
检验依据:	GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》		

检验项目及结果

检验项目	检验方法	卫生标准限值	检测结果
总大肠菌群 (MPN/100mL)	酶底物法	不应检出	<1
菌落总数 (CFU/mL)	平皿计数法	100	72
高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	酸性高锰酸钾滴定法	3	2.02
硝酸盐氮 (以N计) (mg/L)	离子色谱法	10	4.21
色度 (度)	铂-钴标准比色法	15	无异色, <5
浑浊度 (NTU)	散射法-福尔马肼标准	1	0.21
臭和味	嗅气和尝味法	无异臭异味	0
肉眼可见物	直接观察法	无	无
pH值	玻璃电极法	6.5~8.5	8.11
大肠埃希氏菌 (MPN/100 mL)	酶底物法	不应检出	<1
亚硝酸盐 (mg/L)	离子色谱法	0.7	0.42
氯酸盐 (mg/L)	离子色谱法	0.7	0.25
游离余氯 (mg/L)	现场N, N-二乙基对苯二胺 (DPD) 法	出厂水0.3~1.2 梢水0.05~2	0.12
二氧化氯 (mg/L)	现场N, N-二乙基对苯二胺 (DPD) 法	出厂水0.1~0.8 末梢水0.02~0.8	0.21
以下为空白			



检验者: 李华

审核者: 王明

本报告 共4页 第3页

遂宁市疾病预防控制中心 结果评价

样品名称:	末梢水	评价日期:	2024年7月29日
被检单位:	遂宁市明星自来水有限公司	采样地点:	机场东路龙坪新居A区
生产批号:	2024/7/16	样品数量:	1件
样品状态:	液态	样品规格:	约3L
包装情况:	无菌水样采集瓶, 聚乙烯采样壶	样品保持条件:	常态
采/送样单位:	遂宁市疾病预防控制中心 遂宁市卫生健康综合行政执法支队	采/送样人:	谭琦琪、刘玥、唐宇星

一、引用技术法规、标准:

GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》

二、相关技术资料:

检测报告 SZ(2024)298

三、卫生学评价:

所测卫生指标其结果符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》之规定。
(以下空白)



评价人: 刘玥

校核人: 谭琦琪
本报告共 4 页, 第 4 页

签发人: 梁子



232300101513

遂宁市疾病预防控制中心

检验报告

遂市疾控 [SZ] 检字 (2024) 207 号



样品名称: 末梢水

检测性质: 指令性监测

被检单位: 遂宁市明星自来水有限公司

报告签发日期: 2024年7月29日

本报告共 4 页, 第 1 页

遂宁市疾病预防控制中心
检验报告

受理编号:	SZ(2024)297		
样品名称:	末梢水	收样日期:	2024年7月16日
检验日期:	2024年7月16日至7月27日	报告日期:	2024年7月27日
检验依据:	GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》		

检验项目及结果			
检验项目	检验方法	卫生标准限值	检测结果
总大肠菌群 (MPN/100mL)	酶底物法	不应检出	<1
菌落总数 (CFU/mL)	平皿计数法	100	未检出
高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	酸性高锰酸钾滴定法	3	1.79
硝酸盐氮 (以N计) (mg/L)	离子色谱法	10	3.64
色度 (度)	铂-钴标准比色法	15	无异色, <5
浑浊度 (NTU)	散射法-福尔马肼标准	1	0.24
臭和味	嗅气和尝味法	无异臭异味	0
肉眼可见物	直接观察法	无	无
pH值	玻璃电极法	6.5~8.5	8.14
大肠埃希氏菌 (MPN/100 mL)	酶底物法	不应检出	<1
亚硝酸盐/(mg/L)	离子色谱法	0.7	0.23
氯酸盐/(mg/L)	离子色谱法	0.7	0.16
游离余氯/(mg/L)	现场N,N-二乙基对苯二胺 (DPD) 法	出厂水0.3~2, 末梢水0.05~2	0.15
二氧化氯/(mg/L)	现场N,N-二乙基对苯二胺 (DPD) 法	出厂水0.1~0.8, 末梢水0.02~0.8	0.21
以下为空白			



检验者:	审核者:
本报告 共4页 第3页	

遂宁市疾病预防控制中心 结果评价

样品名称:	末梢水	评价日期:	2024年7月29日
被检单位:	遂宁市明星自来水有限公司	采样地点:	东平北路遂宁水务公司客户服务中心
生产批号:	2024/7/16	样品数量:	1件
样品状态:	液态	样品规格:	约3L
包装情况:	无菌水样采集瓶, 聚乙烯采样壶	样品保持条件:	常态
采/送样单位:	遂宁市疾病预防控制中心 遂宁市卫生健康综合行政执法支队	采/送样人:	谭琦琪、刘玥、唐宇星

一、引用技术法规、标准:

GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》

二、相关技术资料:

检测报告 SZ(2024)297

三、卫生学评价:

所测卫生指标其结果符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》之规定。
(以下空白)



评价人: 刘玥

校核人: 谭琦琪
本报告共 4 页, 第 4 页

签发人: 梁斌



232300101513

遂宁市疾病预防控制中心

检 验 报 告

遂市疾控 [SZ] 检字 (2024) 296 号



样 品 名 称: 末梢水

检 测 性 质: 指令性监测

被 检 单 位: 遂宁市明星自来水有限公司

报告签发日期: 2024年7月29日

本报告共 4 页, 第 1 页

遂宁市疾病预防控制中心
检验报告

受理编号:	SZ(2024)296		
样品名称:	末梢水	收样日期:	2024年7月16日
检验日期:	2024年7月16日至7月27日	报告日期:	2024年7月27日
检验依据:	GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》		

检验项目及结果

检验项目	检验方法	卫生标准限值	检测结果
总大肠菌群 (MPN/100mL)	酶底物法	不应检出	<1
菌落总数 (CFU/mL)	平皿计数法	100	未检出
高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	酸性高锰酸钾滴定法	3	1.98
硝酸盐氮 (以N计) (mg/L)	离子色谱法	10	3.8
色度 (度)	铂-钴标准比色法	15	无异色, <5
浑浊度 (NTU)	散射法-福尔马肼标准	1	0.22
臭和味	嗅气和尝味法	无异臭异味	无
肉眼可见物	直接观察法	无	无
pH值	玻璃电极法	6.5~8.5	8.2
大肠埃希氏菌 (MPN/100 mL)	酶底物法	不应检出	0.22
亚硝酸盐/(mg/L)	离子色谱法	0.7	0.093
氯酸盐/(mg/L)	离子色谱法	0.7	
游离余氯/(mg/L)	现场N,N-二乙基对苯二胺 (DPD) 法	出厂水0.3~2, 末梢水0.05~2	0.15
二氧化氯/(mg/L)	现场N,N-二乙基对苯二胺 (DPD) 法	出厂水0.1~0.8, 末梢水0.02~0.8	0.22

以下为空白

检验者: 符学平 同林健

审核者: 夏燕

本报告 共4页 第3页

遂宁市疾病预防控制中心 结果评价

样品名称:	末梢水	评价日期:	2024年7月29日
被检单位:	遂宁市明星自来水有限公司	采样地点:	五彩缤纷北路保利江与城全泰堂药店
生产批号:	2024/7/16	样品数量:	1件
样品状态:	液态	样品规格:	约3L
包装情况:	无菌水样采集瓶, 聚乙烯采样壶	样品保持条件:	常态
采/送样单位:	遂宁市疾病预防控制中心 遂宁市卫生健康综合行政执法支队	采/送样人:	谭琦琪、刘玥、唐宇星

一、引用技术法规、标准:

GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》

二、相关技术资料:

检测报告 SZ(2024)296

三、卫生学评价:

所测卫生指标其结果符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》之规定。
(以下空白)



评价人: 邓朝

校核人: 谭琦琪

签发人: 唐宇星

本报告共 4 页, 第 4 页



232300101513

遂宁市疾病预防控制中心

检 验 报 告

遂市疾控 [SZ] 检字



样 品 名 称： 末梢水

检 测 性 质： 指令性监测

被 检 单 位： 遂宁市明星自来水有限公司

报告签发日期： 2024年7月29日



本报告共 4 页，第 1 页

遂宁市疾病预防控制中心
检验报告

受理编号:	SZ(2024)295		
样品名称:	末梢水	收样日期:	2024年7月16日
检验日期:	2024年7月16日至7月27日	报告日期:	2024年7月27日
检验依据:	GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》		

检验项目及结果

检验项目	检验方法	卫生标准限值	检测结果
总大肠菌群 (MPN/100mL)	酶底物法	不应检出	<1
菌落总数 (CFU/mL)	平皿计数法	100	9
高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	酸性高锰酸钾滴定法	3	1.92
硝酸盐氮 (以N计) (mg/L)	离子色谱法	10	3.7
色度 (度)	铂-钴标准比色法	15	无异色, <5
浑浊度 (NTU)	散射法-福尔马肼标准	1	0.15
臭和味	嗅气和尝味法	无臭无异味	0
肉眼可见物	直接观察法	无	无
pH值	玻璃电极法	6.5~8.5	8.11
大肠埃希氏菌 (MPN/100 mL)	酶底物法	不应检出	<1
亚硝酸盐/(mg/L)	离子色谱法	0.7	0.44
氯酸盐/(mg/L)	离子色谱法	0.7	0.26
游离余氯/(mg/L)	现场N,N-二乙基对苯二胺 (DPD) 法	出厂水0.3~2, 末梢水0.05~2	0.12
二氧化氯/(mg/L)	现场N,N-二乙基对苯二胺 (DPD) 法	出厂水0.1~0.8, 末梢水0.02~0.8	0.2
以下为空白			



检验者: 陈子明 同林健

审核者: 夏平

本报告 共4页 第3页

遂宁市疾病预防控制中心 结果评价

样品名称:	末梢水	评价日期:	2024年7月29日
被检单位:	遂宁市明星自来水有限公司	采样地点:	紫竹路135号法苑美庭
生产批号:	2024/7/16	样品数量:	1件
样品状态:	液态	样品规格:	约3L
包装情况:	无菌水样采集瓶, 聚乙烯采样壶	样品保持条件:	常态
采/送样单位:	遂宁市疾病预防控制中心 遂宁市卫生健康综合行政执法支队	采/送样人:	谭琦琪、刘玥、唐宇星

一、引用技术法规、标准:

GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》

二、相关技术资料:

检测报告 SZ(2024)295

三、卫生学评价:

所测卫生指标其结果符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》之规定。
(以下空白)



评价人: 刘玥

校核人: 谭琦琪

签发人: 刘玥

本报告共 4 页, 第 4 页



232300101513

遂宁市疾病预防控制中心

检 验 报 告

遂市疾控 [SZ] 检字



样 品 名 称： 末梢水

检 测 性 质： 指令性监测

被 检 单 位： 遂宁市明星自来水有限公司

报告签发日期： 2024年7月29日

本报告共 4 页，第 1 页

遂宁市疾病预防控制中心
检验报告

受理编号:	SZ(2024)294		
样品名称:	末梢水	收样日期:	2024年7月16日
检验日期:	2024年7月16日至7月27日	报告日期:	2024年7月27日
检验依据:	GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》		

检验项目及结果			
检验项目	检验方法	卫生标准限值	检测结果
总大肠菌群 (MPN/100mL)	酶底物法	不应检出	<1
菌落总数 (CFU/mL)	平皿计数法	100	5
高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	酸性高锰酸钾滴定法	3	1.93
硝酸盐氮 (以N计) (mg/L)	离子色谱法	10	3.94
色度 (度)	铂-钴标准比色法	15	无异色, <5
浑浊度 (NTU)	散射法-福尔马肼标准	1	0.35
臭和味	嗅气和尝味法	无异臭异味	无
肉眼可见物	直接观察法	无	无
pH值	玻璃电极法	6.5~8.5	7.95
大肠埃希氏菌 (MPN/100 mL)	酶底物法	不应检出	<1
亚硝酸盐/(mg/L)	离子色谱法	0.7	0.43
氯酸盐/(mg/L)	离子色谱法	0.7	0.12
游离余氯/(mg/L)	现场N,N-二乙基对苯二胺 (DPD) 法	出厂水0.3~2, 末梢水0.05~2	0.21
二氧化氯/(mg/L)	现场N,N-二乙基对苯二胺 (DPD) 法	出厂水0.1~0.8, 末梢水0.02~0.8	
以下为空白			



检验者: 张玲 2024.7.27	审核者: 夏燕平
本报告 共4页 第3页	

遂宁市疾病预防控制中心 结果评价

样品名称:	末梢水	评价日期:	2024年7月29日
被检单位:	遂宁市明星自来水有限公司	采样地点:	广灵路遂宁实验外国语学校
生产批号:	2024/7/16	样品数量:	1件
样品状态:	液态	样品规格:	约3L
包装情况:	无菌水样采集瓶, 聚乙烯采样壶	样品保持条件:	常态
采/送样单位:	遂宁市疾病预防控制中心 遂宁市卫生健康综合行政执法支队	采/送样人:	谭琦琪、刘玥、唐宇星

一、引用技术法规、标准:

GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》

二、相关技术资料:

检测报告 SZ(2024)294

三、卫生学评价:

所测卫生指标其结果符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》之规定。
(以下空白)



评价人: 刘玥

校核人: 谭琦琪
本报告共 4 页, 第 4 页

签发人: 刘玥



232300101513

遂宁市疾病预防控制中心

检 验 报 告

遂市疾控 [SZ] 检字 (2024) 293 号



样 品 名 称: 末梢水

检 测 性 质: 指令性监测

被 检 单 位: 遂宁市明星自来水有限公司

报告签发日期: 2024年7月29日

本报告共 4 页, 第 1 页

遂宁市疾病预防控制中心
检验报告

受理编号:	SZ(2024)293		
样品名称:	末梢水	收样日期:	2024年7月16日
检验日期:	2024年7月16日至7月27日	报告日期:	2024年7月27日
检验依据:	GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》		

检验项目及结果

检验项目	检验方法	卫生标准限值	检测结果
总大肠菌群 (MPN/100mL)	酶底物法	不应检出	<1
菌落总数 (CFU/mL)	平皿计数法	100	未检出
高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	酸性高锰酸钾滴定法	3	1.93
硝酸盐氮 (以N计) (mg/L)	离子色谱法	10	3.68
色度 (度)	铂-钴标准比色法	15	无异色, <5
浑浊度 (NTU)	散射法-福尔马肼标准	1	0.25
臭和味	嗅气和尝味法	无异味	0
肉眼可见物	直接观察法	无	无
pH值	玻璃电极法	6.5-8.5	8.01
大肠埃希氏菌 (MPN/100 mL)	酶底物法	不应检出	<1
亚硝酸盐/(mg/L)	离子色谱法	0.7	0.3
氯酸盐/(mg/L)	离子色谱法	0.7	0.19
游离余氯/(mg/L)	现场N,N-二乙基对苯二胺 (DPD) 法	出厂水0.3~2, 末梢水0.05~2	0.11
二氧化氯/(mg/L)	现场N,N-二乙基对苯二胺 (DPD) 法	出厂水0.1~0.8, 末梢水0.02~0.8	0.19

以下为空白

检验者: 谢芳芳

审核者: 夏燕

本报告 共4页 第3页

遂宁市疾病预防控制中心 结果评价

样品名称:	末梢水	评价日期:	2024年7月29日
被检单位:	遂宁市明星自来水有限公司	采样地点:	栖霞路666路东城绿洲社区
生产批号:	2024/7/16	样品数量:	1件
样品状态:	液态	样品规格:	约3L
包装情况:	无菌水样采集瓶, 聚乙烯采样壶	样品保持条件:	常态
采/送样单位:	遂宁市疾病预防控制中心 遂宁市卫生健康综合行政执法支队	采/送样人:	谭琦琪、刘玥、唐宇星

一、引用技术法规、标准:

GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》

二、相关技术资料:

检测报告 SZ(2024)293

三、卫生学评价:

所测卫生指标其结果符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》之规定。
(以下空白)



评价人: 刘玥

校核人: 谭琦琪

签发人: 唐宇星

本报告共 4 页, 第 4 页



232300101513

遂宁市疾病预防控制中心

检 验 报 告

遂市疾控 [SZ] 检字



样 品 名 称： 末梢水

检 测 性 质： 指令性监测

被 检 单 位： 遂宁市明星自来水有限公司

报告签发日期： 2024年7月29日

本报告共 4 页，第 1 页

遂宁市疾病预防控制中心
检验报告

受理编号:	SZ(2024)292		
样品名称:	末梢水	收样日期:	2024年7月16日
检验日期:	2024年7月16日至7月27日	报告日期:	2024年7月27日
检验依据:	GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》		

检验项目及结果

检验项目	检验方法	卫生标准限值	检测结果
总大肠菌群 (MPN/100mL)	酶底物法	不应检出	<1
菌落总数 (CFU/mL)	平皿计数法	100	4
高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	酸性高锰酸钾滴定法	3	1.62
硝酸盐氮 (以N计) (mg/L)	离子色谱法	10	3.48
色度 (度)	铂-钴标准比色法	15	无异色, <5
浑浊度 (NTU)	散射法-福尔马肼标准	1	0.41
臭和味	嗅气和尝味法	无异臭异味	0
肉眼可见物	直接观察法	无	无
pH值	玻璃电极法	6.5~8.5	7.89
大肠埃希氏菌 (MPN/100 mL)	酶底物法	不应检出	<1
亚硝酸盐/(mg/L)	离子色谱法	0.7	0.45
氯酸盐/(mg/L)	离子色谱法	0.7	0.26
游离余氯/(mg/L)	现场N,N-二乙基对苯二胺 (DPD) 法	出厂水0.3~2.0, 末梢水0.05~2.0	0.12
二氧化氯/(mg/L)	现场N,N-二乙基对苯二胺 (DPD) 法	出厂水0.1~0.8, 末梢水0.02~0.8	0.2
以下为空白			



检验者: 遂宁中心 向科健

审核者: 夏燕

遂宁市疾病预防控制中心 结果评价

样品名称:	末梢水	评价日期:	2024年7月29日
被检单位:	遂宁市明星自来水有限公司	采样地点:	金科美湖湾一期门卫
生产批号:	2024/7/16	样品数量:	1件
样品状态:	液态	样品规格:	约3L
包装情况:	无菌水样采集瓶, 聚乙烯采样壶	样品保持条件:	常态
采/送样单位:	遂宁市疾病预防控制中心 遂宁市卫生健康综合行政执法支队	采/送样人:	谭琦琪、刘玥、唐宇星

一、引用技术法规、标准:

GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》

二、相关技术资料:

检测报告 SZ(2024)292

三、卫生学评价:

所测卫生指标其结果符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》之规定。
(以下空白)



评价人: 邓剑

校核人: 谭琦琪
本报告共 4 页, 第 4 页

签发人: 唐宇星



232300101513

遂宁市疾病预防控制中心

检 验 报 告

遂市疾控 [SZ] 检字 (2024) 288



样 品 名 称: 末梢水

检 测 性 质: 指令性监测

被 检 单 位: 遂宁市明星自来水有限公司

报告签发日期: 2024年7月29日

本报告共 4 页, 第 1 页

遂宁市疾病预防控制中心
检验报告

受理编号: SZ(2024)288

样品名称:	末梢水	收样日期:	2024年7月16日
检验日期:	2024年7月16日至7月27日	报告日期:	2024年7月27日
检验依据:	GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》		

检验项目及结果

检验项目	检验方法	卫生标准限值	检测结果
总大肠菌群 (MPN/100mL)	酶底物法	不应检出	<1
菌落总数 (CFU/mL)	平皿计数法	100	34
高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	酸性高锰酸钾滴定法	3	1.52
硝酸盐氮 (以N计) (mg/L)	离子色谱法	10	3.29
色度 (度)	铂-钴标准比色法	15	无异色, <5
浑浊度 (NTU)	散射法-福尔马肼标准	1	0.32
臭和味	嗅气和尝味法	无异臭异味	0
肉眼可见物	直接观察法	无	无
pH值	玻璃电极法	6.5~8.5	8.1
大肠埃希氏菌 (MPN/100 mL)	酶底物法	不应检出	<1
亚硝酸盐/(mg/L)	离子色谱法	0.07	0.21
氯酸盐/(mg/L)	离子色谱法	0.06	0.084
游离余氯/(mg/L)	现场N,N-二乙基对苯二胺 (DPD) 法	出厂水0.3~2, 末梢水0.05~2	0.15
二氧化氯/(mg/L)	现场N,N-二乙基对苯二胺 (DPD) 法	出厂水0.1~0.8, 末梢水0.02~0.8	0.21

以下为空白

检验者: 杨和强 杨和强

审核者: 夏芳

本报告 共4页 第3页

遂宁市疾病预防控制中心
结果评价

样品名称:	末梢水	评价日期:	2024年7月29日
被检单位:	遂宁市明星自来水有限公司	采样地点:	西山北路158号财苑小区
生产批号:	2024/7/16	样品数量:	1件
样品状态:	液态	样品规格:	约3L
包装情况:	无菌水样采集瓶, 聚乙烯采样壶	样品保持条件:	常态
采/送样单位:	遂宁市疾病预防控制中心 遂宁市卫生健康综合行政执法支队	采/送样人:	谭超、刘欢、耿雨典

一、引用技术法规、标准:

GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》

二、相关技术资料:

检测报告 SZ(2024)288

三、卫生学评价:

所测卫生指标其结果符合GB5749—2022《生活饮用水卫生标准》之规定。
(以下空白)

评价人: 邓利

校核人: 谭超

签发人: 梁超

本报告共 4 页, 第 4 页



232300101513

遂宁市疾病预防控制中心

检 验 报 告

遂市疾控 [SZ] 检字



样 品 名 称： 末梢水

检 测 性 质： 指令性监测

被 检 单 位： 遂宁市明星自来水有限公司

报告签发日期： 2024年7月29日



本报告共 4 页，第 1 页

遂宁市疾病预防控制中心
检验报告

受理编号:	SZ(2024)287		
样品名称:	末梢水	收样日期:	2024年7月16日
检验日期:	2024年7月16日至7月27日	报告日期:	2024年7月27日
检验依据:	GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》		

检验项目及结果

检验项目	检验方法	卫生标准限值	检测结果
总大肠菌群 (MPN/100mL)	酶底物法	不应检出	<1
菌落总数 (CFU/mL)	平皿计数法	100	1
高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	酸性高锰酸钾滴定法	3	1.71
硝酸盐氮 (以N计) (mg/L)	离子色谱法	10	3.36
色度 (度)	铂-钴标准比色法	15	无异色, <5
浑浊度 (NTU)	散射法-福尔马肼标准	1	0.35
臭和味	嗅气和尝味法	无异味	0
肉眼可见物	直接观察法	无	无
pH值	玻璃电极法	6.5~8.5	8.08
大肠埃希氏菌 (MPN/100 mL)	酶底物法	不应检出	<1
亚硝酸盐/(mg/L)	离子色谱法	0.07	0.29
氯酸盐/(mg/L)	离子色谱法	0.1	0.14
游离余氯/(mg/L)	现场N,N-二乙基对苯二胺 (DPD) 法	出厂水0.3~2, 末梢水0.05~2	0.13
二氧化氯/(mg/L)	现场N,N-二乙基对苯二胺 (DPD) 法	出厂水0.1~0.8, 末梢水0.02~0.8	0.21
以下为空白			



检验者: 王明

审核者: 王明

本报告 共4页 第3页

遂宁市疾病预防控制中心 结果评价

样品名称:	末梢水	评价日期:	2024年7月29日
被检单位:	遂宁市明星自来水有限公司	采样地点:	育才东路147号百盛家园
生产批号:	2024/7/16	样品数量:	1件
样品状态:	液态	样品规格:	约3L
包装情况:	无菌水样采集瓶, 聚乙烯采样壶	样品保持条件:	常态
采/送样单位:	遂宁市疾病预防控制中心 遂宁市卫生健康综合行政执法支队	采/送样人:	谭超、刘欢、耿雨典

一、引用技术法规、标准:

GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》

二、相关技术资料:

检测报告 SZ(2024)287

三、卫生学评价:

所测卫生指标其结果符合GB5749—2022《生活饮用水卫生标准》之规定。
(以下空白)



评价人: 刘利

校核人: 谭超

签发人: 刘利

本报告共 4 页, 第 4 页



232300101513

遂宁市疾病预防控制中心

检 验 报 告

遂市疾控 [SZ] 检字



样 品 名 称： 末梢水

检 测 性 质： 指令性监测

被 检 单 位： 遂宁市明星自来水有限公司

报告签发日期： 2024年7月29日

本报告共 4 页，第 1 页

遂宁市疾病预防控制中心
检验报告

受理编号: SZ(2024)286

样品名称:	末梢水	收样日期:	2024年7月16日
检验日期:	2024年7月16日至7月27日	报告日期:	2024年7月27日
检验依据:	GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》		

检验项目及结果

检验项目	检验方法	卫生标准限值	检测结果
总大肠菌群 (MPN/100mL)	酶底物法	不应检出	<1
菌落总数 (CFU/mL)	平皿计数法	100	未检出
高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	酸性高锰酸钾滴定法	3	1.75
硝酸盐氮 (以N计) (mg/L)	离子色谱法	10	3.41
色度 (度)	铂-钴标准比色法	15	无异色, <5
浑浊度 (NTU)	散射法-福尔马肼标准		0.44
臭和味	嗅气和尝味法	无异味、臭味	0
肉眼可见物	直接观察法	无	无
pH值	玻璃电极法	6.5~8.5	8.19
大肠埃希氏菌 (MPN/100 mL)	酶底物法	不应检出	<1
亚硝酸盐/(mg/L)	离子色谱法	0.7	0.22
氯酸盐/(mg/L)	离子色谱法	0.7	0.098
游离余氯/(mg/L)	现场N,N-二乙基对苯二胺 (DPD) 法	出厂水0.3~2, 末梢水0.05~2	0.12
二氧化氯/(mg/L)	现场N,N-二乙基对苯二胺 (DPD) 法	出厂水0.1~0.8, 末梢水0.02~0.8	0.2
以下为空白			



检验者: 曾平 何晓红

审核者: 夏志平

本报告 共4页 第3页

遂宁市疾病预防控制中心 结果评价

样品名称:	末梢水	评价日期:	2024年7月29日
被检单位:	遂宁市明星自来水有限公司	采样地点:	育才西路96号遂宁中学
生产批号:	2024/7/16	样品数量:	1件
样品状态:	液态	样品规格:	约3L
包装情况:	无菌水样采集瓶, 聚乙烯采样壶	样品保持条件:	常态
采/送样单位:	遂宁市疾病预防控制中心 遂宁市卫生健康综合行政执法支队	采/送样人:	谭超、刘欢、耿雨典

一、引用技术法规、标准:

GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》

二、相关技术资料:

检测报告 SZ(2024)286

三、卫生学评价:

所测卫生指标其结果符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》之规定。
(以下空白)



评价人: 刘欢

校核人: 谭超
本报告共 4 页, 第 4 页

签发人: 耿雨典



232300101513

遂宁市疾病预防控制中心

检 验 报 告

遂市疾控 [SZ] 检字



样 品 名 称： 末梢水

检 测 性 质： 指令性监测

被 检 单 位： 遂宁市明星自来水有限公司

报告签发日期： 2024年7月29日

本报告共 4 页，第 1 页

遂宁市疾病预防控制中心
检验报告

受理编号:	SZ(2024)285		
样品名称:	末梢水	收样日期:	2024年7月16日
检验日期:	2024年7月16日至7月27日	报告日期:	2024年7月27日
检验依据:	GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》		

检验项目及结果			
检验项目	检验方法	卫生标准限值	检测结果
总大肠菌群 (MPN/100mL)	酶底物法	不应检出	<1
菌落总数 (CFU/mL)	平皿计数法	100	23
高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	酸性高锰酸钾滴定法	3	1.75
硝酸盐氮 (以N计) (mg/L)	离子色谱法	10	3.44
色度 (度)	铂-钴标准比色法	15	无异色, <5
浑浊度 (NTU)	散射法-福尔马肼标准	1	0.17
臭和味	嗅气和尝味法	无异臭异味	0
肉眼可见物	直接观察法	无	无
pH值	玻璃电极法	6.5~8.5	8.21
大肠埃希氏菌 (MPN/100 mL)	酶底物法	不应检出	<1
亚硝酸盐/(mg/L)	离子色谱法	0.7	0.24
氯酸盐/(mg/L)	离子色谱法	0.7	0.095
游离余氯/(mg/L)	现场N,N-二乙基对苯二胺 (DPD) 法	出厂水0.3~2.0, 末梢水0.05~0.8	0.11
二氧化氯/(mg/L)	现场N,N-二乙基对苯二胺 (DPD) 法	出厂水0.1~0.8, 末梢水0.02~0.8	0.21
以下为空白			



检验者: 廖小波 廖健民

审核者: 夏桂平

本报告 共4页 第3页

遂宁市疾病预防控制中心 结果评价

样品名称:	末梢水	评价日期:	2024年7月29日
被检单位:	遂宁市明星自来水有限公司	采样地点:	滨江北路317号金港名都
生产批号:	2024/7/16	样品数量:	1件
样品状态:	液态	样品规格:	约3L
包装情况:	无菌水样采集瓶, 聚乙烯采样壶	样品保持条件:	常态
采/送样单位:	遂宁市疾病预防控制中心 遂宁市卫生健康综合行政执法支队	采/送样人:	谭超、刘欢、耿雨典

一、引用技术法规、标准:

GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》

二、相关技术资料:

检测报告 SZ(2024)285

三、卫生学评价:

所测卫生指标其结果符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》之规定。
(以下空白)



评价人: 叶利

校核人: 谭超
本报告共 4 页, 第 4 页

签发人: 刘欢



232300101513

遂宁市疾病预防控制中心

检 验 报 告

遂市疾控 [SZ] 检字 (2024) 284 号



样 品 名 称: 末梢水

检 测 性 质: 指令性监测

被 检 单 位: 遂宁市明星自来水有限公司

报告签发日期: 2024年7月29日




本报告共 4 页, 第 1 页

遂宁市疾病预防控制中心
检验报告

受理编号:	SZ(2024)284	收样日期:	2024年7月16日
样品名称:	末梢水	报告日期:	2024年7月27日
检验日期:	2024年7月16日至7月27日		
检验依据:	GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》		

检验项目及结果			
检验项目	检验方法	卫生标准限值	检测结果
总大肠菌群 (MPN/100mL)	酶底物法	不应检出	<1
菌落总数 (CFU/mL)	平皿计数法	100	未检出
高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	酸性高锰酸钾滴定法	3	1.72
硝酸盐氮 (以N计) (mg/L)	离子色谱法	10	2.85
色度 (度)	铂-钴标准比色法	15	无异色, <5
浑浊度 (NTU)	散射法-福尔马肼标准	1	0.26
臭和味	嗅气和尝味法	无异味	0
肉眼可见物	直接观察法	无	无
pH值	玻璃电极法	6.5~8.5	8.11
大肠埃希氏菌 (MPN/100 mL)	酶底物法	不应检出	<1
亚硝酸盐/(mg/L)	离子色谱法	0.7	<0.0024
氯酸盐/(mg/L)	离子色谱法	0.7	0.066
游离余氯/(mg/L)	现场N,N-二乙基对苯二胺 (DPD) 法	出厂水0.3~2, 末梢水0.05~2	0.15
二氧化氯/(mg/L)	现场N,N-二乙基对苯二胺 (DPD) 法	出厂水0.1~0.8, 末梢水0.02~0.8	0.23
以下为空白			

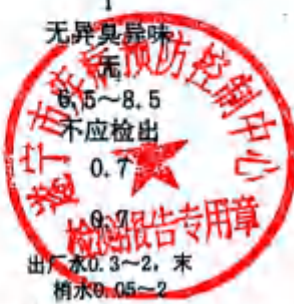

检验者:

审核者:

遂宁市疾病预防控制中心 结果评价

样品名称:	末梢水	评价日期:	2024年7月29日
被检单位:	遂宁市明星自来水有限公司	采样地点:	嘉禾东路39号遂宁市政府宿舍
生产批号:	2024/7/16	样品数量:	1件
样品状态:	液态	样品规格:	约3L
包装情况:	无菌水样采集瓶, 聚乙烯采样壶	样品保持条件:	常态
采/送样单位:	遂宁市疾病预防控制中心 遂宁市卫生健康综合行政执法支队	采/送样人:	谭超、刘欢、耿雨典

一、引用技术法规、标准:

GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》

二、相关技术资料:

检测报告 SZ(2024)284

三、卫生学评价:

所测卫生指标其结果符合GB5749—2022《生活饮用水卫生标准》之规定。
(以下空白)



评价人: 邓利

校核人: 谭有浪
本报告共 4 页, 第 4 页

签发人: 梁超



232300101513

遂宁市疾病预防控制中心

检 验 报 告

遂市疾控 [SZ] 检字



样 品 名 称： 末梢水

检 测 性 质： 指令性监测

被 检 单 位： 遂宁市明星自来水有限公司

报告签发日期： 2024年7月29日

本报告共 4 页，第 1 页

遂宁市疾病预防控制中心
检验报告

受理编号:	SZ(2024)283		
样品名称:	末梢水	收样日期:	2024年7月16日
检验日期:	2024年7月16日至7月27日	报告日期:	2024年7月27日
检验依据:	GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》		

检验项目及结果

检验项目	检验方法	卫生标准限值	检测结果
总大肠菌群 (MPN/100mL)	酶底物法	不应检出	<1
菌落总数 (CFU/mL)	平板计数法	100	未检出
高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	酸性高锰酸钾滴定法	3	1.7
硝酸盐氮 (以N计) (mg/L)	离子色谱法	10	3
色度 (度)	铂-钴标准比色法	15	无异色, <5
浑浊度 (NTU)	散射法-福尔马肼标准	1	0.25
臭和味	嗅气和尝味法	无异臭味	0
肉眼可见物	直接观察法	无	无
pH值	玻璃电极法	6.5~8.5	8.1
大肠埃希氏菌 (MPN/100 mL)	酶底物法	不应检出	<1
亚硝酸盐/(mg/L)	离子色谱法	0.7	<0.0024
氯酸盐/(mg/L)	离子色谱法	0.7	0.073
游离余氯/(mg/L)	现场N,N-二乙基对苯二胺 (DPD) 法	出厂水0.3~2, 末梢水0.05~2	0.12
二氧化氯/(mg/L)	现场N,N-二乙基对苯二胺 (DPD) 法	出厂水0.1~0.8, 末梢水0.02~0.8	0.22

以下为空白

检验者: 何小万

审核者: 夏燕

本报告 共4页 第3页

遂宁市疾病预防控制中心 结果评价

样品名称:	末梢水	评价日期:	2024年7月29日
被检单位:	遂宁市明星自来水有限公司	采样地点:	西山北路富安小区
生产批号:	2024/7/16	样品数量:	1件
样品状态:	液态	样品规格:	约3L
包装情况:	无菌水样采集瓶, 聚乙烯采样壶	样品保持条件:	常态
采/送样单位:	遂宁市疾病预防控制中心 遂宁市卫生健康综合行政执法支队	采/送样人:	谭超、刘欢、耿雨典

一、引用技术法规、标准:

GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》

二、相关技术资料:

检测报告 SZ(2024)283

三、卫生学评价:

所测卫生指标其结果符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》之规定。
(以下空白)



评价人: 刘利

校核人: 谭超

签发人: 耿雨典

本报告共 4 页, 第 4 页